



Topkapi Webservu

Serveur Web Topkapi Vision

Bienvenue dans le serveur WEBSERV d'AREAL


Opérateur en session: ADMINISTRATEUR

Vous êtes connecté à l'application TPKBEACIT

Cliquez sur une icône du bandeau supérieur pour accéder à votre application

ACCES WEBSERV :


- Accès à la supervision depuis internet via un simple navigateur internet
- Possibilité de créer plusieurs utilisateurs avec leur propre mot de passe

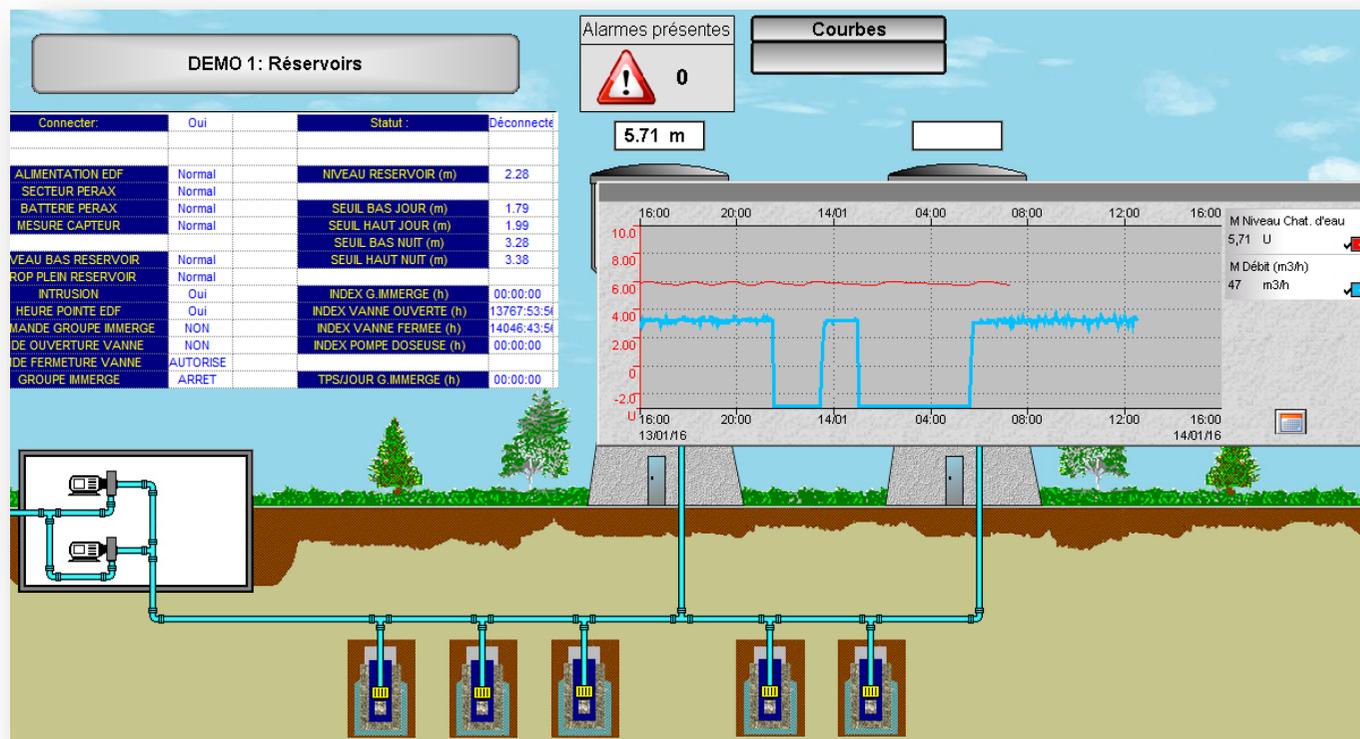

ACQUISITION, ARCHIVAGE ET TRAITEMENT DES DONNEES :

- Topkapi récupère les fichiers horodatés des équipements en places sur sites
- Création de fichiers d'archivages sur notre serveur
- Export possible des fichiers au format Excel
- Traitement sous formes de synoptiques, courbes, bilans, historiques, etc...

Solution d'hébergement de supervision

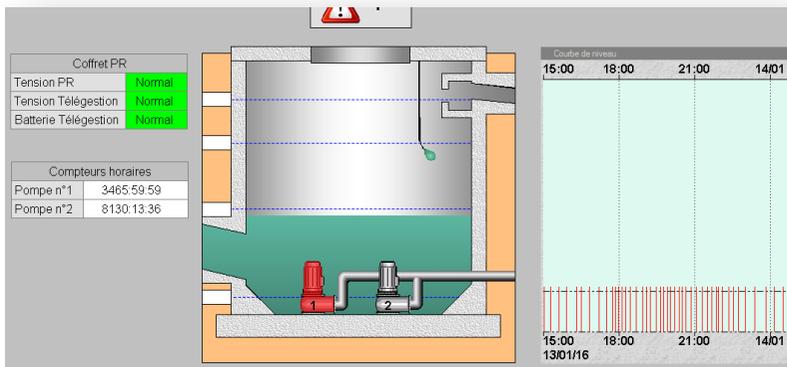

COURBES :

- Possibilité de modifier l'axe de temps
- Possibilité d'exporter les données affichées sur la courbe en fichier .csv

Jour	1	2	3	4	5
Compteurs horaires (heure)					
Pompe relevage entree 1 PO101	4	3	13	6	6
Pompe relevage entree 2 PO102	4	8	2	6	11
Surpresseur aeration 1 CO303	0	0	0	0	0
Surpresseur aeration 2 CO304	7	6	7	7	6
Pompe extraction alim silo boue PO401	0	0	0	1	1
Pompe hydrojecteur PO103	0	0	0	0	0
Pompe de relevage sortie 1 PO312	6	9	14	9	12
Pompe de relevage sortie 2 PO313	4	3	3	5	9
Pompe recirculation des boues 1 PO307	6	5	5	4	3
Pompe recirculation des boues 2 PO308	5	5	5	5	4
Pompe extraction alim filtre a bande PO403	0	0	8	7	7
Pompe gavage PO405	0	0	7	7	7
Indexes (m3)					
Index entree station FT201	349	500	686	529	744
Index entree des boues FT401	0	0	0	0	0
Index sortie clarif FT310	351	447	693	525	867
Index sortie station FT305	387	536	900	618	983
Mesures					
Debitmetre sortie station FT305 (m3/h) maximum	39,4	81,0	116,3	71,4	92,0
Debitmetre sortie station FT305 (m3/h) minimum	2,7	3,2	4,6	5,5	12,8
Debitmetre sortie station FT305 (m3/h) moyenne	15,9	22,2	37,5	25,7	40,9

BILANS :


- Horaires, journaliers, mensuels, annuels
- Enregistrement sous forme de fichier HTML ou Excel

ALARMES :

- Priorité d'alarme (urgent/non urgent, etc...)
- Historique des alarmes (apparition, disparition, acquittement etc...)

SERVICE D'ASTREINTE SMS :

- Envoi de SMS d'alarmes sur un ou plusieurs portables.
- Acquittement simple via un SMS d'acquittement

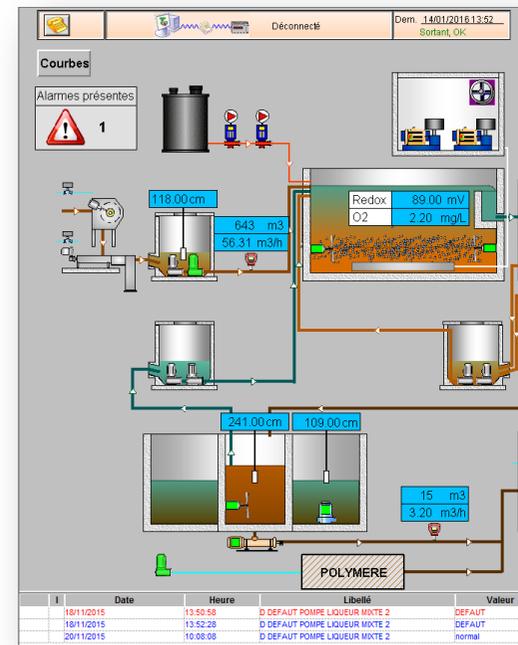

I	Date	Heure	F	Cel	Mnemonique	Zone	Libellé	Valeur	Défaut
	01/07/2015	10:53:54	RE1	B36	RE1_TS_51	REAL LE TUC	Pompe Doseuse Démanganisation	Défaut	URGENT
	01/07/2015	11:20:39	RE5	B06	RE5_TS_6	REAL PR LUCETTE MORE	Défaut batterie S500	Défaut	NON URGENT
	15/07/2015	08:32:26	RE4	B06	RE4_TS_6	REAL PR P&M CURE	Défaut batterie S500	Défaut	NON URGENT
	03/10/2015	01:57:22	RE6	B07	RE6_TS_2	REAL PR G. LANDE	Défaut pompe 1	Défaut	URGENT
	08/10/2015	14:46:57	RE4	B07	RE4_TS_2	REAL PR P&M CURE	Défaut pompe 1	Défaut	URGENT
	09/10/2015	09:22:58	RE3	H19	RE3_TS_62	REAL STEP	VANNE MOTORISEE VM401	Défaut	URGENT
	16/10/2015	10:12:42	BY6	B12	BY6TS_16	DEPART LAXIA (SOFREL	D Niv bas réservoir	Normal	NORMAL
	04/11/2015	11:24:46	LA2	B06	LA2TS_2	CHATEAU EAU LABENNE	D Com Camps des negres	normal	NORMAL
	23/12/2015	08:11:26	BY6	D06	BY6TS_18	DEPART LAXIA (SOFREL	Défaut intrusion local tech	Normal	NORMAL